



# PROCESO DE LIMPIEZA ZC

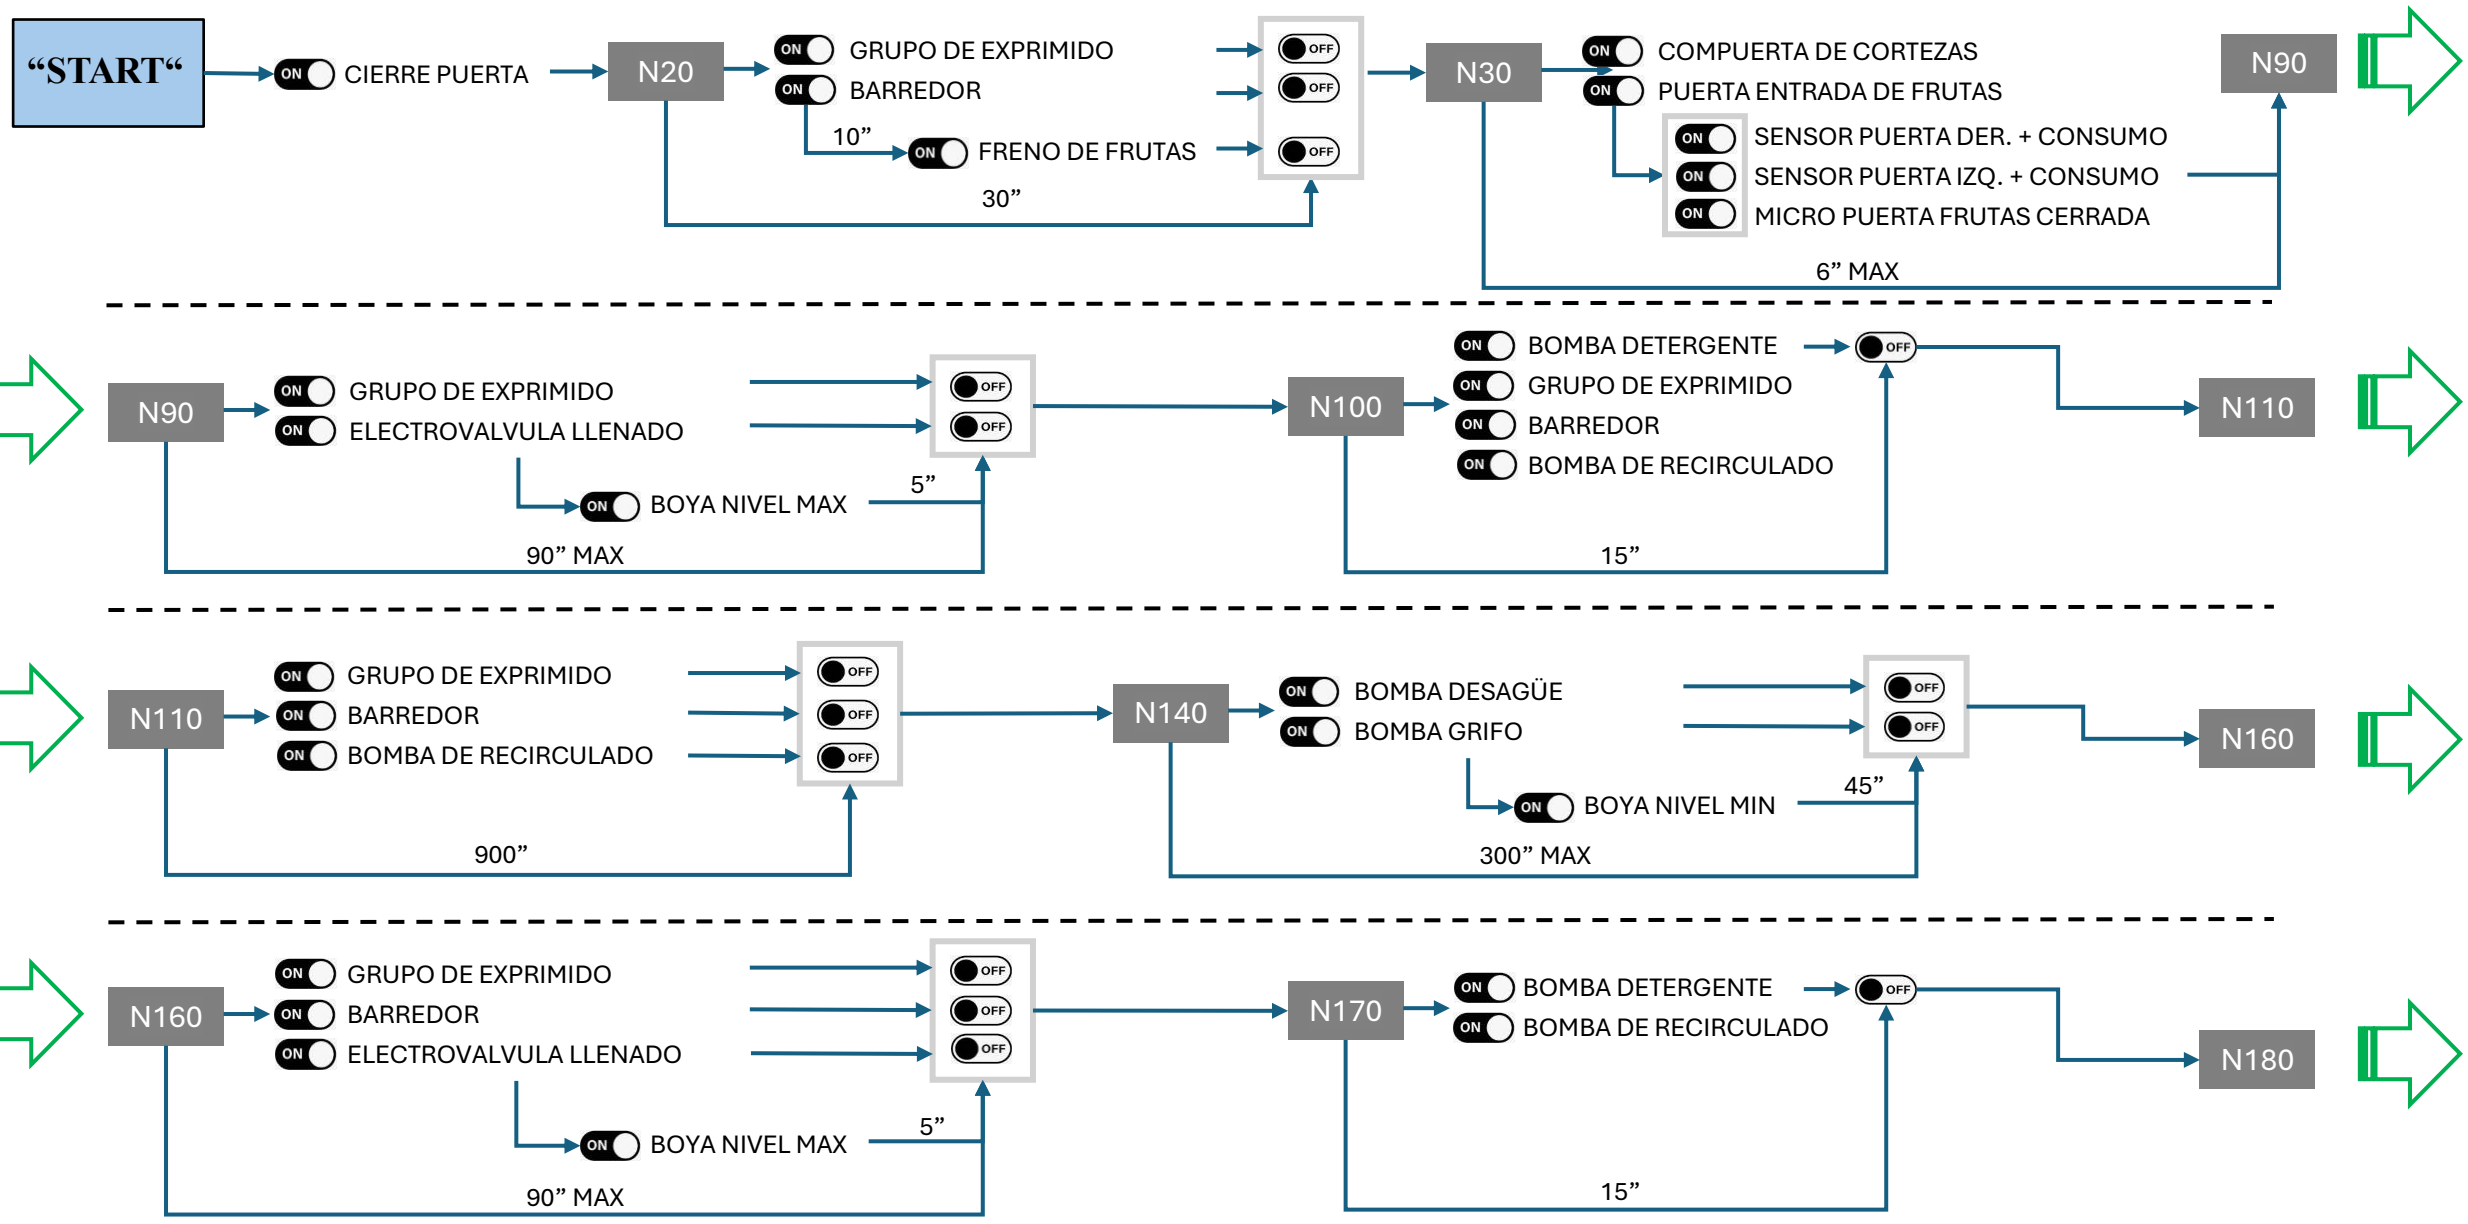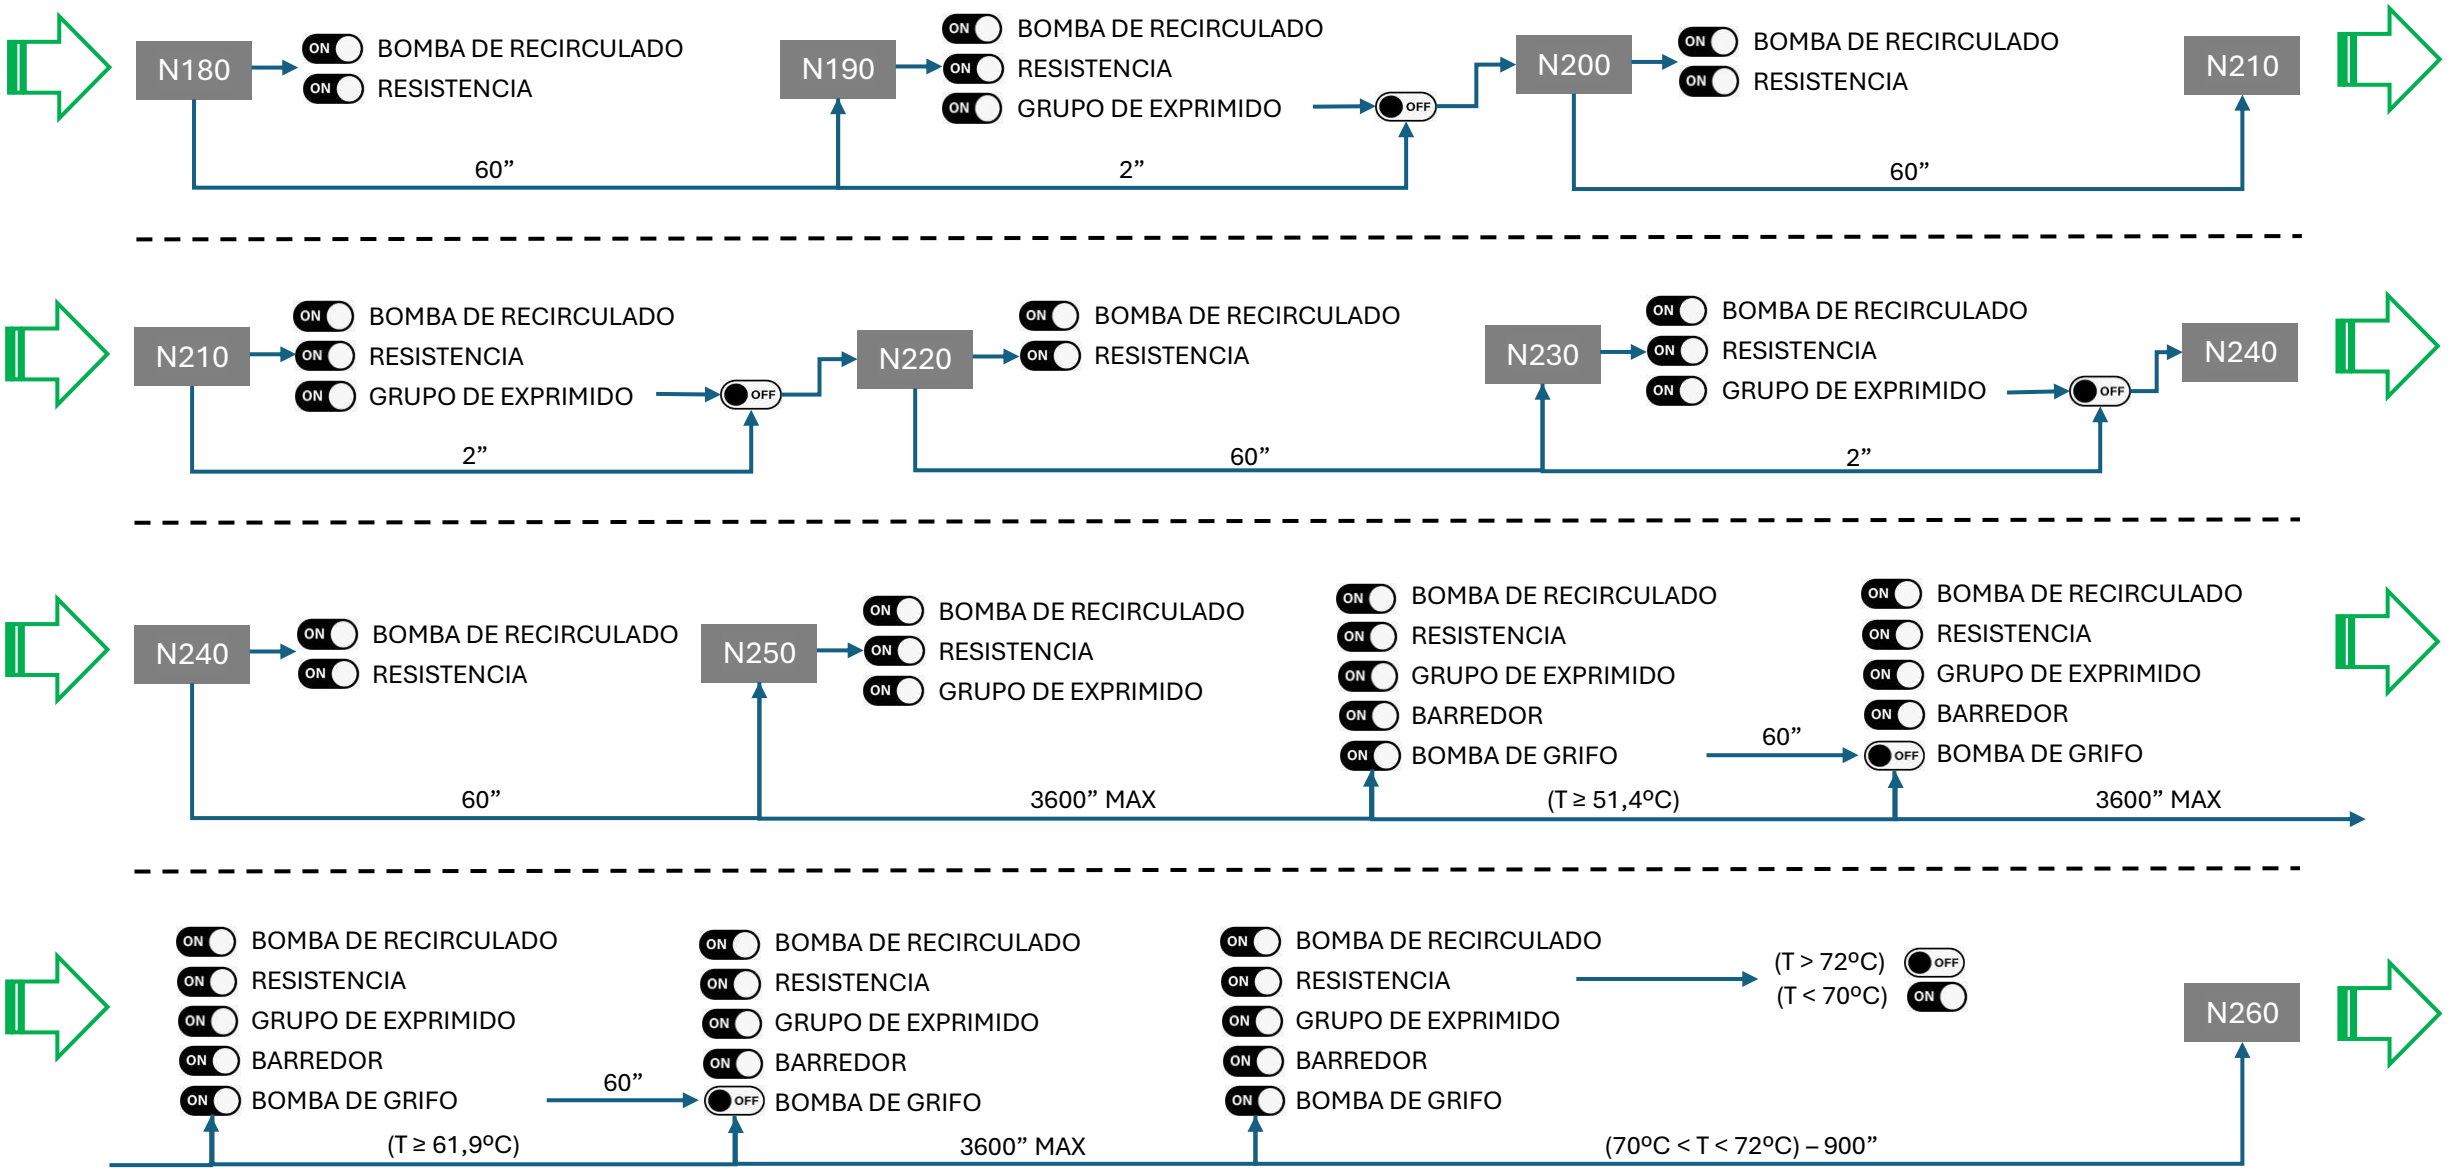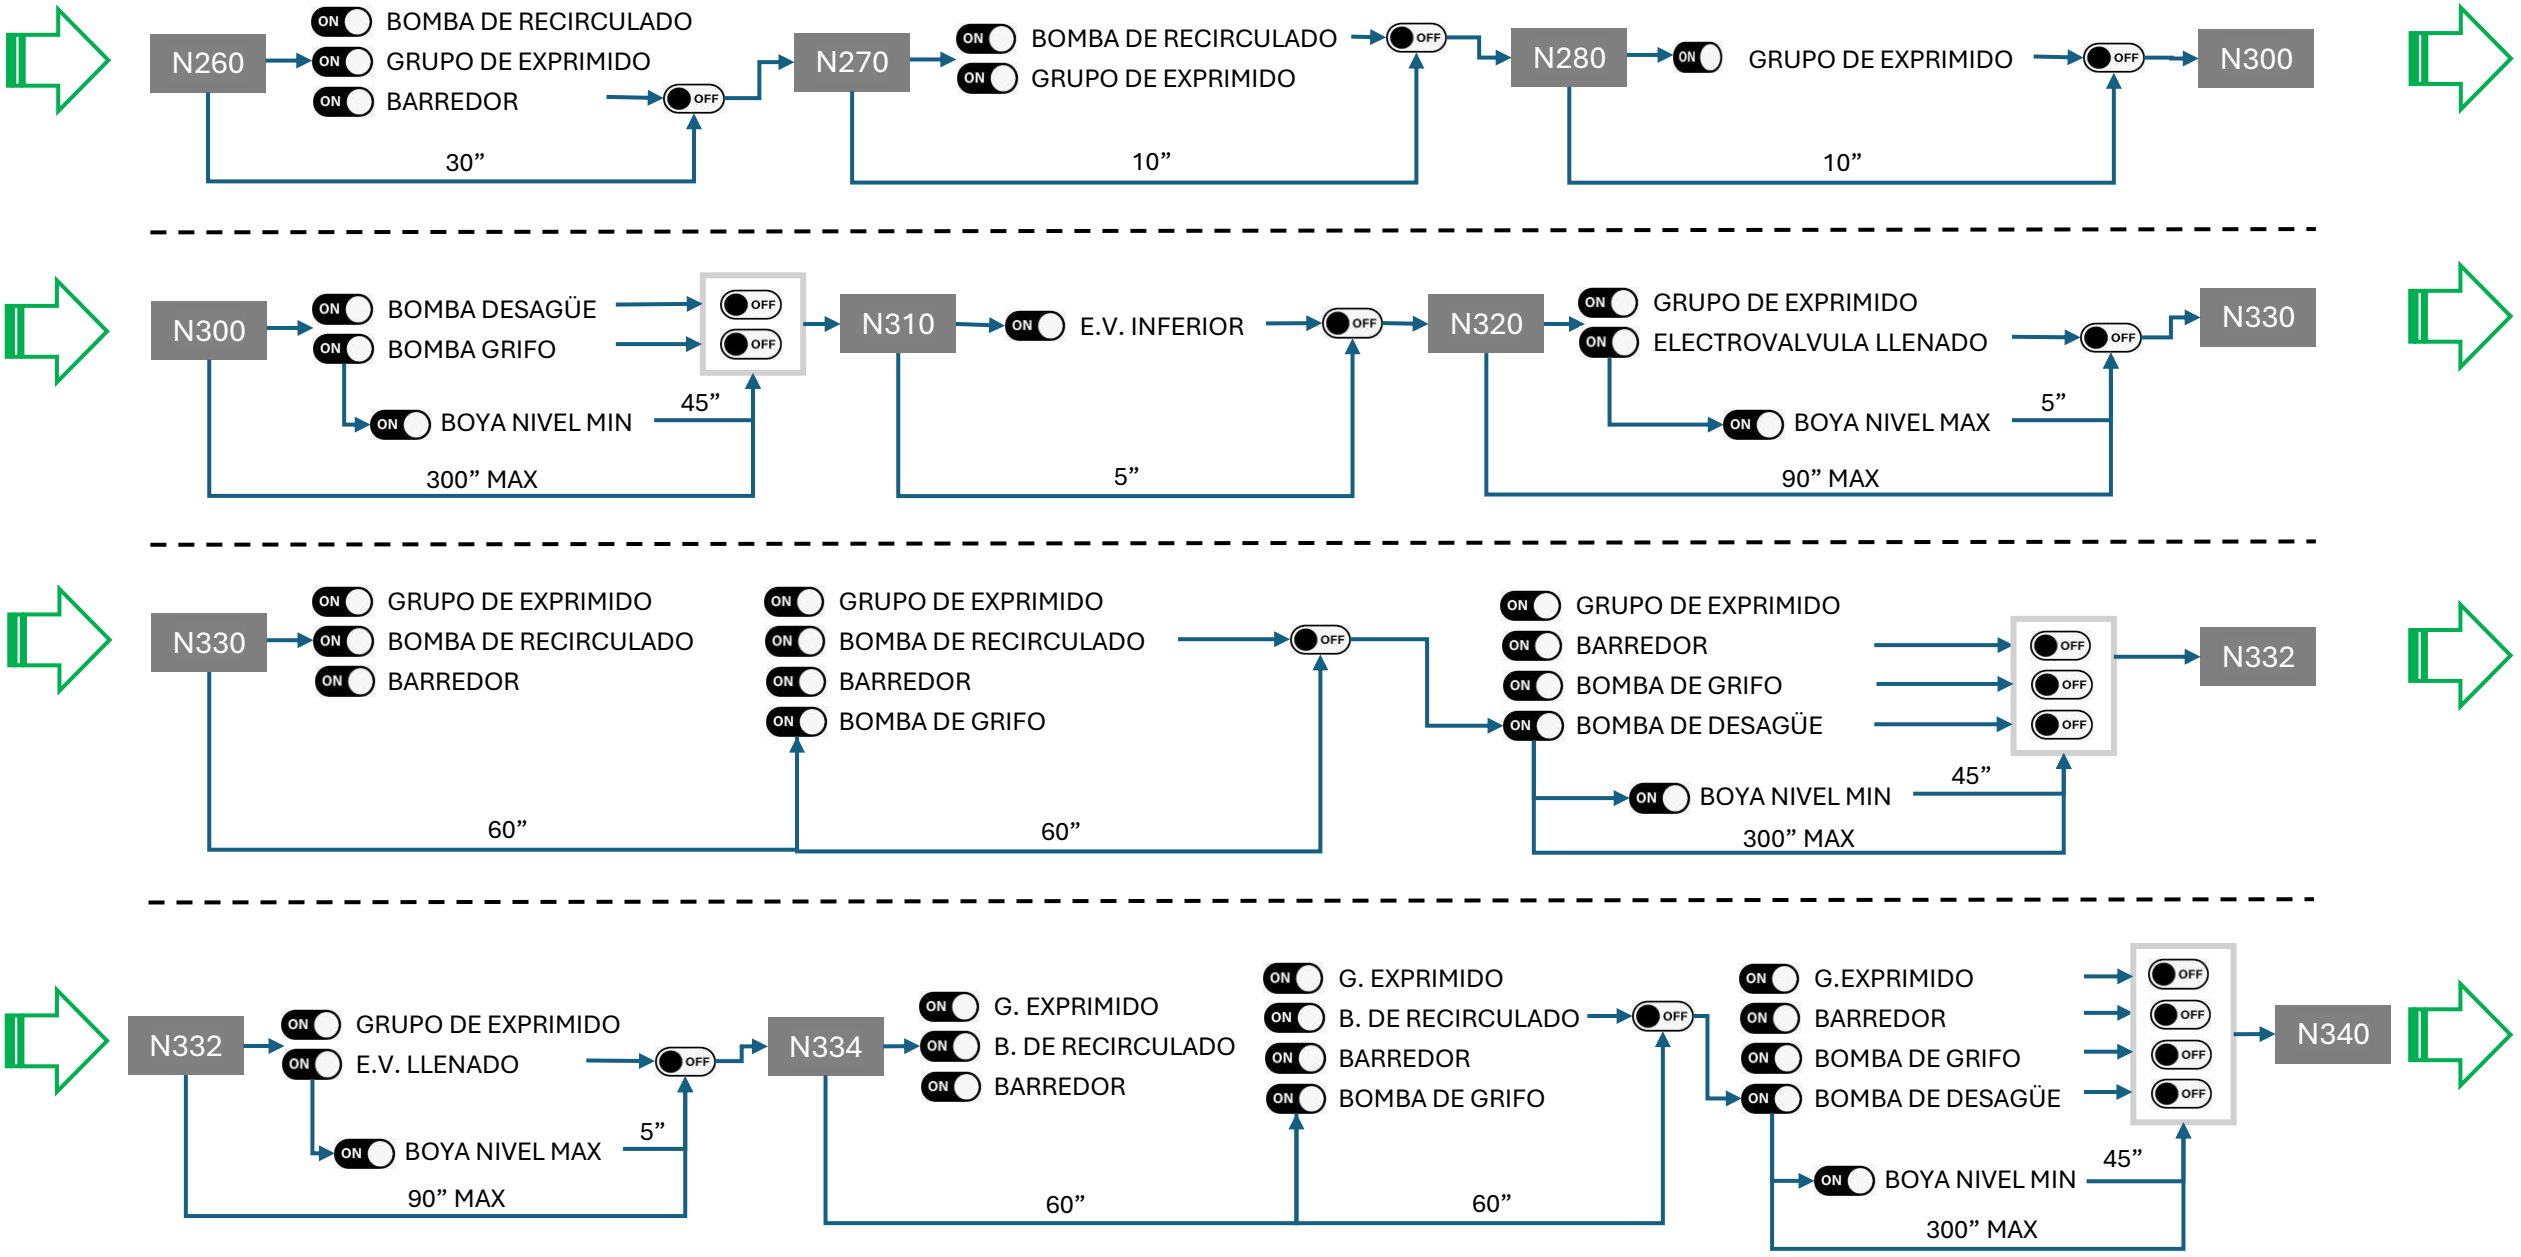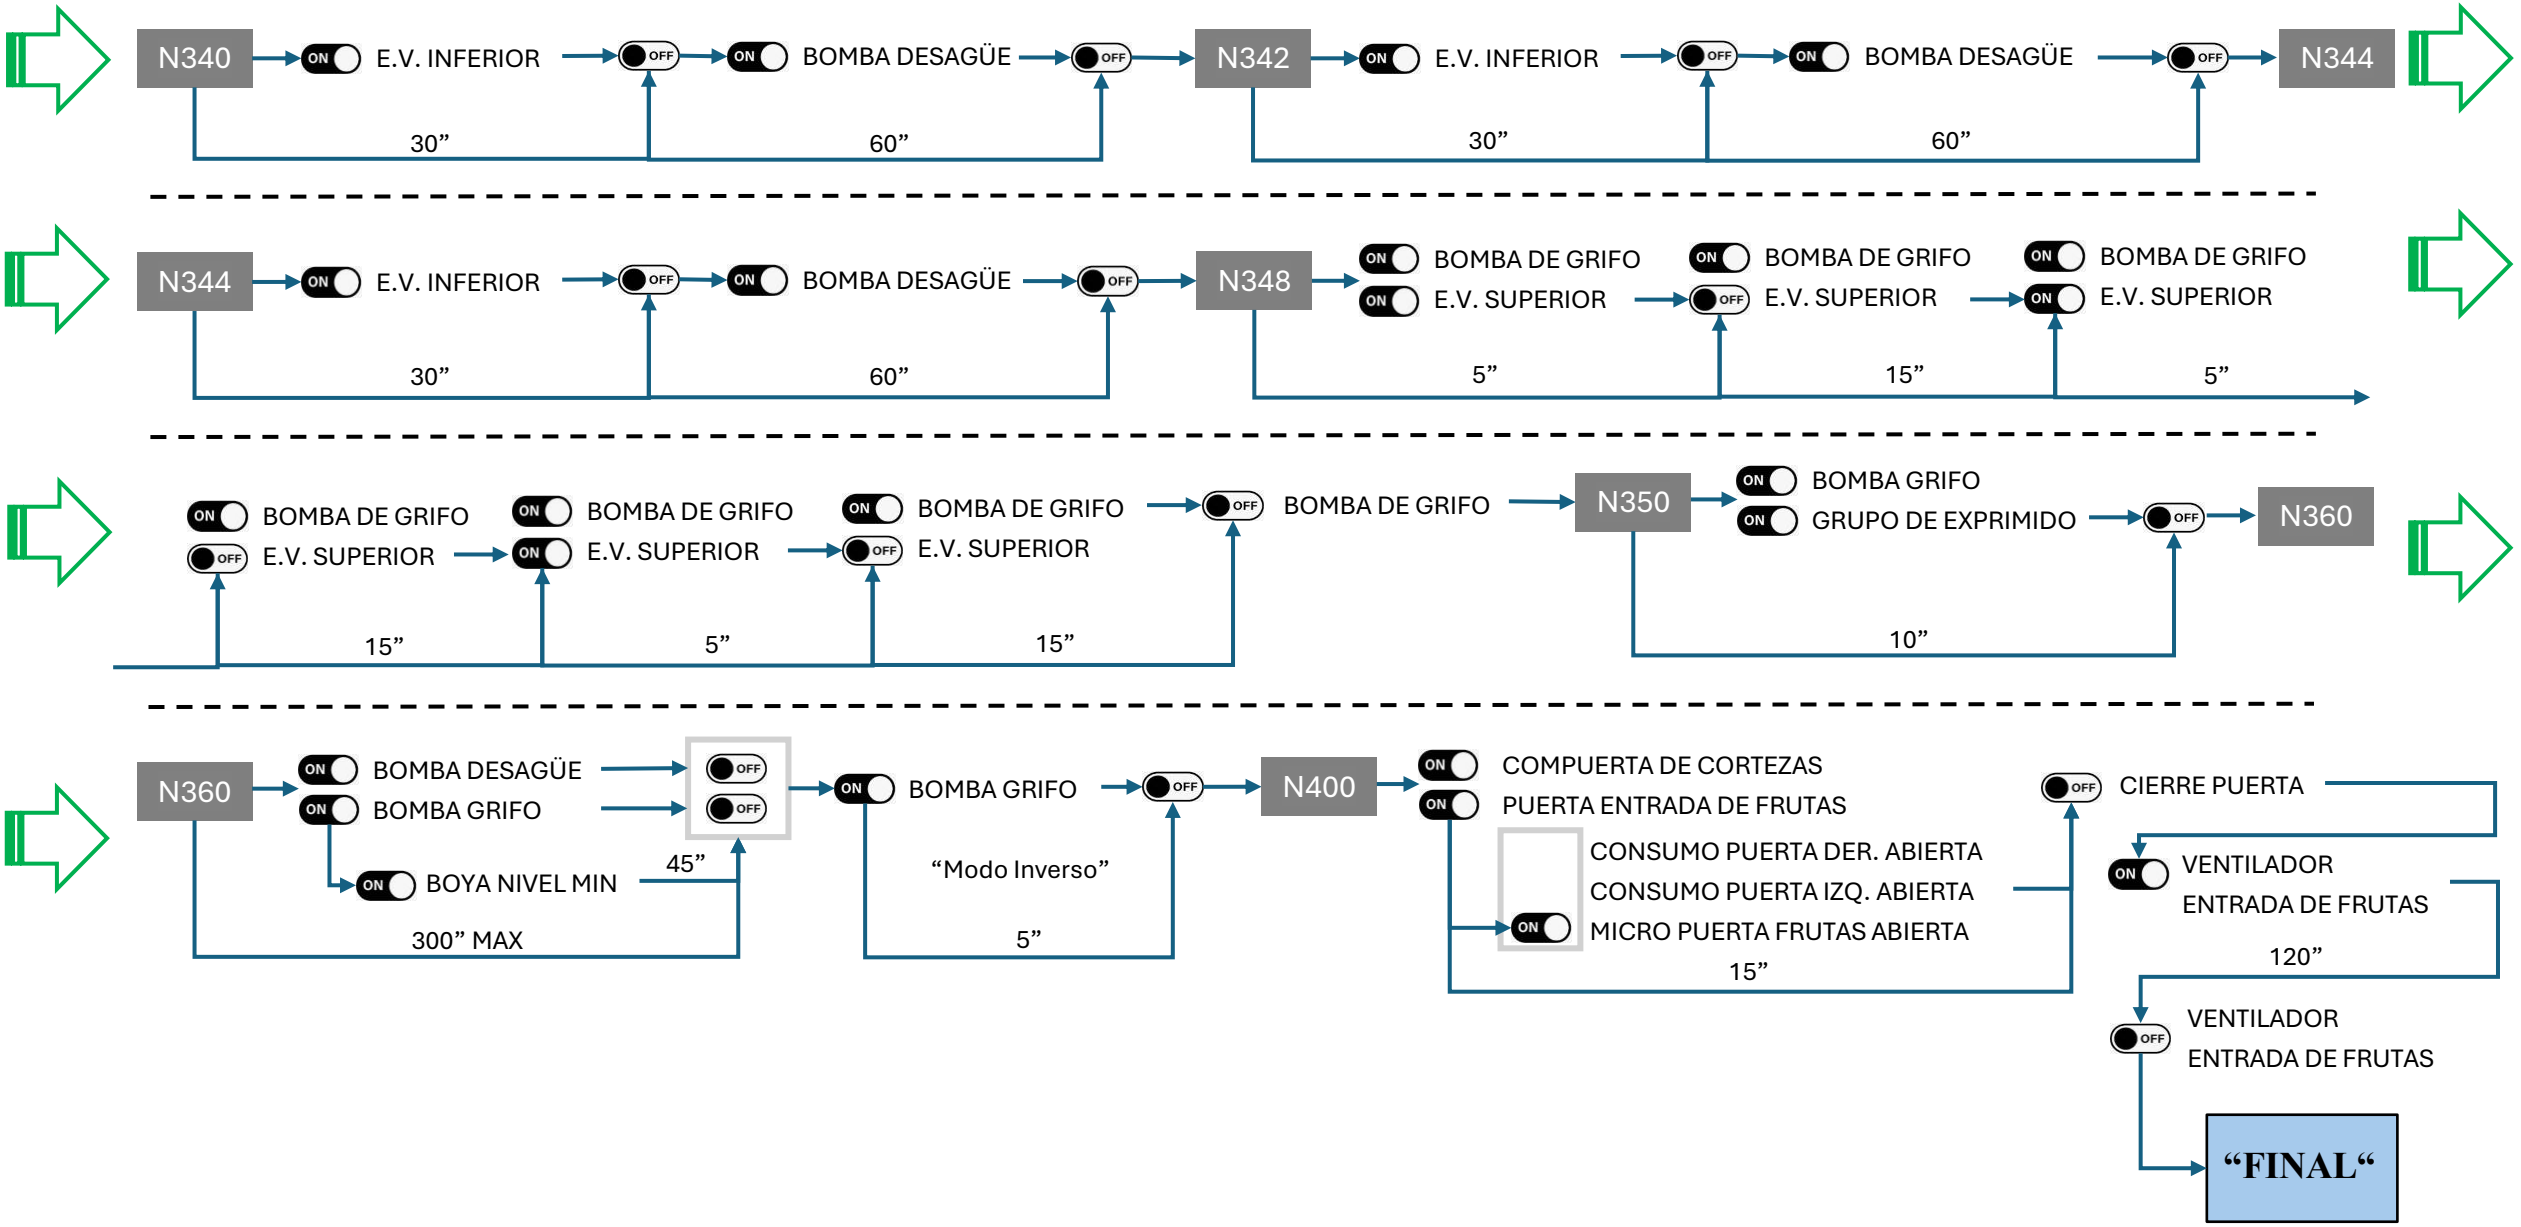


N180
BOMBA DE RECIRCULADO
RESISTENCIA
60”
N190
BOMBA DE RECIRCULADO
RESISTENCIA
GRUPO DE EXPRIMIDO
2”
N200
BOMBA DE RECIRCULADO
RESISTENCIA
60”
N210
N210
BOMBA DE RECIRCULADO
RESISTENCIA
GRUPO DE EXPRIMIDO
2”
N220
BOMBA DE RECIRCULADO
RESISTENCIA
60”
N230
BOMBA DE RECIRCULADO
RESISTENCIA
GRUPO DE EXPRIMIDO
2”
N240
N240
BOMBA DE RECIRCULADO
RESISTENCIA
60”
N250
BOMBA DE RECIRCULADO
RESISTENCIA
GRUPO DE EXPRIMIDO
3600” MAX
BOMBA DE RECIRCULADO
RESISTENCIA
GRUPO DE EXPRIMIDO
BARREDOR
BOMBA DE GRIFO
(T ≥ 51,4ºC)
60”
BOMBA DE RECIRCULADO
RESISTENCIA
GRUPO DE EXPRIMIDO
BARREDOR
BOMBA DE GRIFO
3600” MAX
BOMBA DE RECIRCULADO
RESISTENCIA
GRUPO DE EXPRIMIDO
BARREDOR
BOMBA DE GRIFO
(T ≥ 61,9ºC)
60”
BOMBA DE RECIRCULADO
RESISTENCIA
GRUPO DE EXPRIMIDO
BARREDOR
BOMBA DE GRIFO
3600” MAX
BOMBA DE RECIRCULADO
RESISTENCIA
GRUPO DE EXPRIMIDO
BARREDOR
BOMBA DE GRIFO
(T > 72ºC)
(T < 70ºC)
(70ºC < T < 72ºC) – 900”
N260


N260
BOMBA DE RECIRCULADO
GRUPO DE EXPRIMIDO
BARREDOR
30”
N270
BOMBA DE RECIRCULADO
GRUPO DE EXPRIMIDO
10”
N280
GRUPO DE EXPRIMIDO
10”
N300
N300
BOMBA DESAGÜE
BOMBA GRIFO
BOYA NIVEL MIN
45”
300” MAX
N310
E.V. INFERIOR
5”
N320
GRUPO DE EXPRIMIDO
ELECTROVALVULA LLENADO
BOYA NIVEL MAX
5”
90” MAX
N330
N330
GRUPO DE EXPRIMIDO
BOMBA DE RECIRCULADO
BARREDOR
60”
GRUPO DE EXPRIMIDO
BOMBA DE RECIRCULADO
BARREDOR
BOMBA DE GRIFO
60”
GRUPO DE EXPRIMIDO
BARREDOR
BOMBA DE GRIFO
BOMBA DE DESAGÜE
BOYA NIVEL MIN
45”
300” MAX
N332
N332
GRUPO DE EXPRIMIDO
E.V. LLENADO
BOYA NIVEL MAX
5”
90” MAX
N334
G. EXPRIMIDO
B. DE RECIRCULADO
BARREDOR
60”
G. EXPRIMIDO
B. DE RECIRCULADO
BARREDOR
BOMBA DE GRIFO
60”
G.EXPRIMIDO
BARREDOR
BOMBA DE GRIFO
BOMBA DE DESAGÜE
BOYA NIVEL MIN
45”
300” MAX
N340


N340
ON E.V. INFERIOR
OFF
ON BOMBA DESAGÜE
OFF
30”
60”
N342
ON E.V. INFERIOR
OFF
ON BOMBA DESAGÜE
OFF
30”
60”
N344
N344
ON E.V. INFERIOR
OFF
ON BOMBA DESAGÜE
OFF
30”
60”
N348
ON BOMBA DE GRIFO
ON E.V. SUPERIOR
ON BOMBA DE GRIFO
OFF E.V. SUPERIOR
ON BOMBA DE GRIFO
ON E.V. SUPERIOR
5”
15”
5”
ON BOMBA DE GRIFO
OFF E.V. SUPERIOR
ON BOMBA DE GRIFO
ON E.V. SUPERIOR
ON BOMBA DE GRIFO
OFF E.V. SUPERIOR
OFF BOMBA DE GRIFO
15”
5”
15”
N350
ON BOMBA GRIFO
ON GRUPO DE EXPRIMIDO
OFF
N360
10”
N360
ON BOMBA DESAGÜE
ON BOMBA GRIFO
ON BOYA NIVEL MIN
OFF
OFF
45”
300” MAX
ON BOMBA GRIFO
OFF
“Modo Inverso”
5”
N400
ON COMPUERTA DE CORTEZAS
ON PUERTA ENTRADA DE FRUTAS
ON CONSUMO PUERTA DER. ABIERTA
CONSUMO PUERTA IZQ. ABIERTA
MICRO PUERTA FRUTAS ABIERTA
15”
OFF CIERRE PUERTA
ON VENTILADOR ENTRADA DE FRUTAS
120”
OFF VENTILADOR ENTRADA DE FRUTAS
“FINAL“